

あまがさきの下水道

下水道推進標語
忘れない暮らしの下に
下水道

第6号

平成27年9月

9月10日は下水道の日

発行：尼崎市下水道部

〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23-1 TEL:06-6489-6551 FAX:06-6489-6559 ホームページ <http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/>

人知れず 浸水 防いでます

皆さんが下水道と聞いてイメージすることはどんなものでしょうか？家庭の台所やトイレ、事業所から排水される汚水をきれいにするのでしょうか。下水道には大雨による浸水を防ぐという大事な役割があります。まさに、「人知れず」浸水を防いでいるのです。

また、尼崎市の地形は平坦で市内の3分の1が海面より低いため、浸水による被害を受けやすくなっています。浸水を未然に防ぐため、市内には大雨に対応する施設(ポンプ場・抽水場)があり、今号ではポンプ場・抽水場の役割をご紹介します。

■ 汚水・雨水の流れ



内水による浸水を防ぐ


雨が降ると水路や側溝から下水道管に雨水が流れ込みます。下水道管内に大量の雨水が入ってくると、管がいっぱいになり道路上のマンホールなどから地上にあふれ出ることがあります。(これを内水による浸水と呼んでいます)。

ポンプ場では大雨時の雨水を写真のように河川に放流することで、下水道管内の水があふれ出ないようにしています。



■ 集水エリア

市内の雨水や汚水は市内の各下水道施設(ポンプ場、抽水場、浄化センター)に集められています。

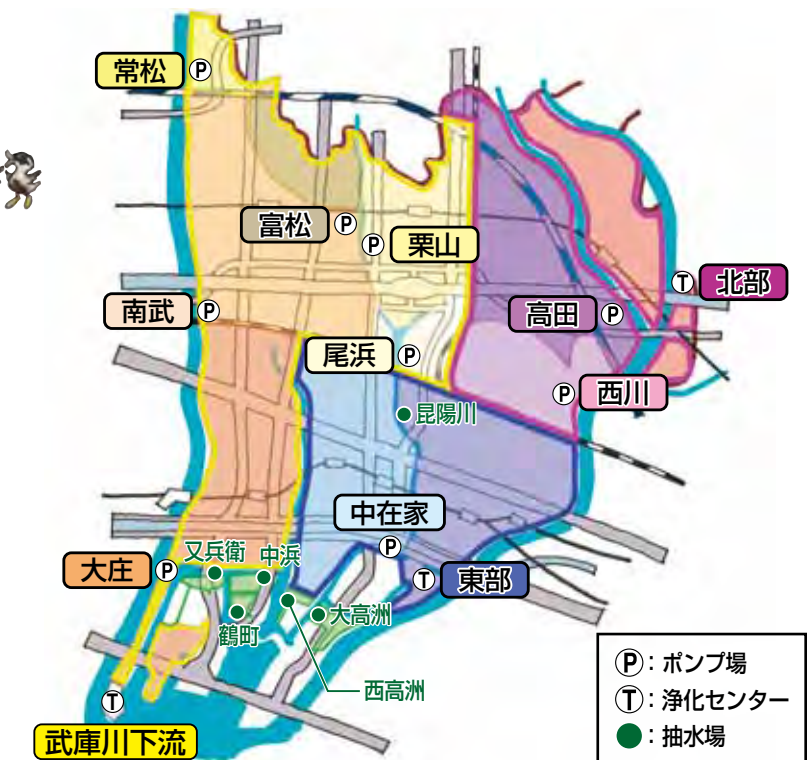

みなさんの住んでいる地域の雨水や汚水はどの施設に流れているのでしょうか。

ウォーターニュース あまがさき

第68号
平成27年9月



QRコードは機種により読みとれない場合があります。

〒660-0051 尼崎市東七松町2丁目4-16 TEL:06-6489-7402 FAX:06-6489-7403 ホームページ <http://amasui.org/> 発行：尼崎市水道局

数値で見る 安全な尼崎市の水道水

平成26年度の水道水の水質検査結果をお知らせします。すべての項目が法律で定められている基準値より十分に低い値です。これからも安心して水道水を飲めください。

給水栓(じゃ口)水の年平均値 (この水質検査結果は、毎月1回、市内16か所の「じゃ口」水を検査した年間平均値です。)

健康への影響に関する項目 (単位: mg/l)				水の性質に関する項目 (単位: mg/l)						
種類	検査項目	年平均値	基準値と比べて	種類	検査項目	年平均値	基準値と比べて			
細菌	一般細菌	0	0	色	亜鉛及びその化合物	0.1未満	1/10未満			
	大腸菌	不検出	不検出		アルミニウム及びその化合物	0.03	2/10			
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	1/10未満	鉄及びその化合物	0.03未満	味	ナトリウム及びその化合物	15.3	1/10未満	
	水銀及びその化合物	0.00005未満		カルシウムイオン	14.3		1/10未満			
	セレン及びその化合物	0.001未満		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	38	2/10				
	鉛及びその化合物	0.001未満		蒸発残留物	101	3/10				
	ヒ素及びその化合物	0.001未満		有機物(TOC)	0.7	発泡	陰イオン界面活性剤	0.02未満	1/10未満	
	六価クロム化合物	0.005未満		非イオン界面活性剤	0.005未満		3/10未満			
	亜硝酸態窒素	0.004未満		1/10未満	ジオスミン	0.000001未満	におい	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	1/10未満
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.001未満			pH値	7.54		—		
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.95			2/10	基礎的性状	味	異常なし	異常なし	
	フッ素及びその化合物	0.08未満			1/10未満		臭気	異常なし	異常なし	
ホウ素及びその化合物	0.1未満	1/10未満	色度		0.5未満	濁度	0.5未満	1/10未満		
四塩化炭素	0.0002未満	1/10未満	濁度		0.01未満					
1,4-ジオキサン	0.005未満		消毒副生成物		塩素酸	0.06未満	水質検査計画及び水質検査結果の公表	水質検査計画は、毎年作成し、新年度が始まる時にホームページで公表しています。冊子を希望される方には神崎浄水場にて配布します。		
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.004未満				クロロ酢酸	0.002未満		平成26年度水質検査計画により実施したすべての結果については、年度内に公表予定です。		
ジクロロメタン	0.002未満				クロロホルム	0.005		ご不明な点がありましたら神崎浄水場までお問い合わせください。		
テトラクロロエチレン	0.001未満				ジクロロ酢酸	0.004未満		水質についてのお問い合わせ、水質検査のお申込みは、神崎浄水場 ☎06-6499-0345		
トリクロロエチレン	0.001未満			ジブromクロロメタン	0.005					
ベンゼン	0.001未満			臭素酸	0.001	1/10				
				総トリハロメタン	0.015	2/10				
				トリクロロ酢酸	0.02未満	1/10未満				
				ブロモジクロロメタン	0.005	2/10				
		ブロモホルム		0.001未満	1/10未満					
		ホルムアルデヒド	0.008未満	1/10未満						

第2回 水道局の業務紹介

○ 神崎浄水場 [かんざきじょうすいじょう]

神崎浄水場は、市東部の次屋にあります。淀川の水を、オゾン・活性炭処理して、安全でおいしい水道水をつくり、皆さまのご家庭などに届けています。その他の主な仕事は、淀川などの河川や水道水の水質の監視と検査、浄水場の施設の管理に関することなどです。




○ 工業用水課 [こうぎょうようすいか]

工業用水課は、田能遺跡の隣の園田配水場にあります。製造、冷却、洗浄などに使われる工業用水をつくり、市内の工場に供給しています。その他の主な仕事は、工業用水の給水契約や料金の徴収、工業用水の配管の取替えや配水場の施設の管理に関することなどです。



ライフラインをささえる 尼崎市の水道・下水道 施設をご利用ください

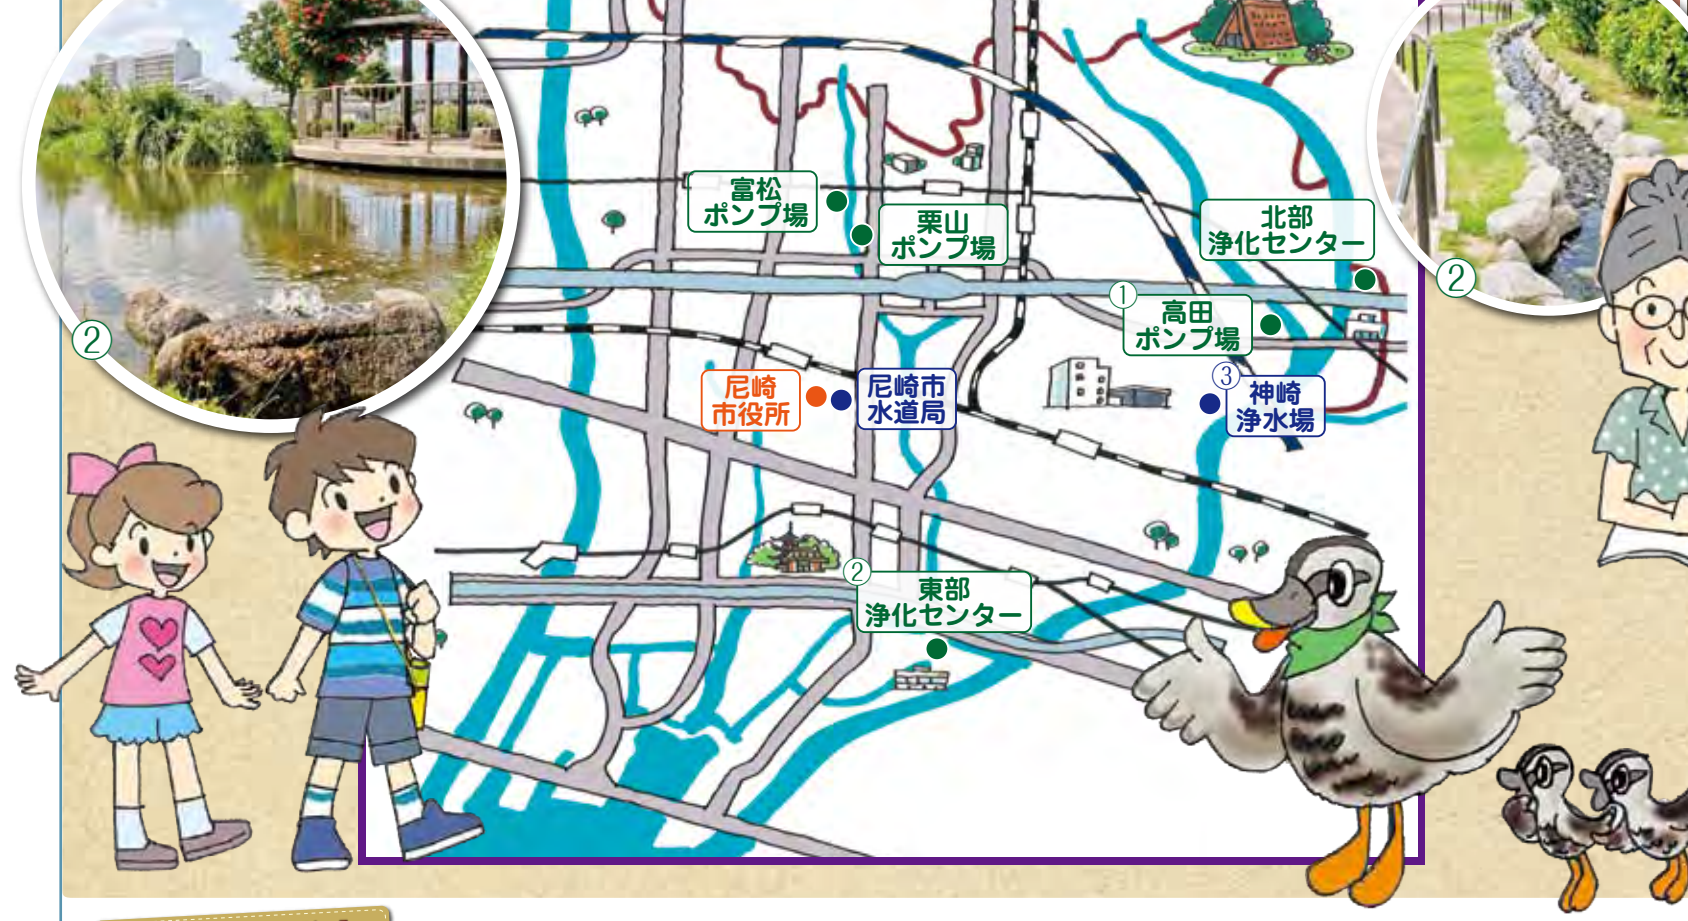

見学するならココ 水道の見学は神崎浄水場

神崎浄水場では、平成10年7月から「高度浄水処理」した水道水を供給しています。安全でおいしい水道水を毎日つくり続けている浄水場を見学してみませんか。場内には水のことを楽しく体験しながら学べる「水の遊学館」もあります。ぜひお越しください。

■神崎浄水場
神崎浄水場の見学は土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日までの年末年始を除き、受け付けています。受付の際は見学する日時の調整や人数などの確認をする必要がありますので、事前に神崎浄水場にご連絡ください。

■お問合せ先 / 神崎浄水場
〒661-0965 尼崎市次屋4丁目6番1号 TEL:06-6499-0345 FAX:06-6499-0558



利用するならココ 東部浄化センターの屋上スペースをどうぞ

東部浄化センターでは、下水の処理施設を建物で覆い、広大な屋上スペースを憩いの広場として開放しているんですよ。健康器具やビオトープがあって、体操やウォーキングをするには最適。申込みをすれば、芝生広場や多目的広場、テニスコート（4面）なども利用できるんです。みなさんもぜひ利用してみてくださいね。

■お問合せ先 / 東部浄化センター 屋上広場管理事務所
〒660-0834 尼崎市西松島町32番 TEL:06-6488-9610
※市内にある他の下水道施設にも、スペースを有効利用したテニスコート(有料)があります。あわせてご利用ください。



学ぶならコレ 尼崎市政出前講座

尼崎市役所では、ワシらの要望で市職員が来て市の現状や取組みについて説明してくれる「市政出前講座」を実施してるんじや。もちろん水道局・下水道部でも講座を用意してあるんじやよ。水道や下水道についてもっと詳しく知りたいときは出前講座をしてみたらうとええの。

テーマ	内容
尼崎市の水道・工業用水道	水道・工業用水道の事業概要、水需要の推移、事業運営のしくみ、料金水準など。
阪神水道企業団って、どんなところ？	尼崎市、神戸市、西宮市及び芦屋市に水道水を卸している阪神水道企業団についての紹介と、尼崎浄水場の見学。
水道水の豆知識	水の飲みくらべ体験と、神崎浄水場が受けた質問や依頼検査等から得た、知ってためになる情報の提供。
パパは水道マン ～あますい家の尼崎市水道局見学記～	水道局の事業を紹介するDVDの上映(約35分)と質問コーナー。
なくてはならない下水道	本市下水道の概要、下水道中期ビジョン、内水ハザードマップ、雨水貯留タンク設置助成金等について。

原則として市内に在住、在勤、在学している10人以上のグループでお申し込みください。
■費用：講師料無料。※会場の手配や準備、費用の負担は、皆さまをお願いします。
■場所・時間：会場は市内に限ります。日時は相談のうえ決定します。
■申込み方法：出前希望日の20日前までに申込書を郵送もしくはFAXで提出してください。
■郵送先：水道 〒660-0051 尼崎市東七松町2丁目4番16号 水道局 経営部 管理課
TEL:06-6489-7402 FAX:06-6489-7403
下水道 〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23-1 下水道部 計画担当
TEL:06-6489-6588 FAX:06-6489-6559



けいじはん

水道に関するお問い合わせ先
水道局電話受付センター
☎06-6375-0002
毎日午前8時45分～午後5時30分まで受け付けています。
※12月29日～1月3日を除く。

- 水道の使用開始・中止のお申込み
- 名義変更のお届け
- 故障修繕のお申込み
- 口座振替・クレジットカード払いの手続きについてのお問い合わせ
- 水道に関するお問い合わせ

FAXは06-6375-0124です。
※上記の時間外・年末年始の緊急時は水道局警備室へ
☎06-6489-7400

悪質業者にご注意を!

「水道局の方から来た」、「水道局の委託を受けて来た」などと言って水道管の洗浄や水質検査をし、水道水への不安をあおり、浄水器の購入や給水管の洗浄を強要したりする悪質な訪問販売業者が横行しています。お客さまのご依頼なしに水道局が洗浄や水質検査にうかがうことはありません。くれぐれもご注意ください。

水道局からのお知らせ

■水道局徴収事務等受託者の社名変更
10月1日から、徴収事務等受託者の社名が変わります。
■新社名 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社
■旧社名 株式会社ジェネッツ
なお、営業所の住所・電話番号はこれまでと同じです。詳しくは、料金課 (06-6489-7410) へお問い合わせください。

知っく?! “下水道” 雨水貯留タンクの設置費用の一部を助成します。

雨水貯留タンクには、台風や局地的大雨などにより大量に降った雨水が、一気に下水道に流れ込むのを緩和し、浸水被害を軽減する効果があります。貯めた雨水は、花や植木への水やり等にも利用でき、良好な水環境の形成につながります。

【助成内容】
●助成額…市内業者から購入した場合は購入費用の2分の1、市外業者から購入した場合は3分の1。いずれも限度額は3万円。
●対象…市内に在住もしくは市内事業者。タンクの容量が80ℓ以上など、ほかにも要件あり。
●申し込み方法…平成27年4月6日～平成28年1月29日の間に、所定の申請書などを持って、市役所中館9階下水道部計画担当へ。

申請書などは同担当で配布しています。市のホームページから印刷もできます。必ず購入前に申請してください。予算額に達し次第終了します。

雨水貯留タンク 尼崎

下水道に関するお問い合わせ先

平日の午前8時45分～午後5時30分まで受け付けています。

- 下水道使用料について [下水道部経営企画課]
☎06-6489-6555
- 内水ハザードマップについて [下水道部計画担当]
☎06-6489-6588
- 道路のマンホールから汚水があふれている [下水道部建設課]
☎06-6489-6562

大雨の時には、お風呂の栓を抜かないようにしましょう。