



水道管の凍結…こんな時、こんな場所に要注意!




◆低温注意報の発表

西高東低の冬型気圧配置となり、強い寒気団が近畿地方まで南下してくると、阪神間においても低温注意報が発表される場合があります。

神戸海洋気象台による兵庫県の低温注意報発表基準は、最低気温が氷点下4℃以下となっており、低温によって農作物などへの著しい被害や、水道管の凍結・破裂による著しい被害が起こるおそれがあると予想された時に低温注意報が発表されます。

なお、日当たりの悪い場所や、風あたりの強いところでは、低温注意報が発表されなくても、水道管が凍る場合があります。右図を参考にくれぐれもご用心ください。

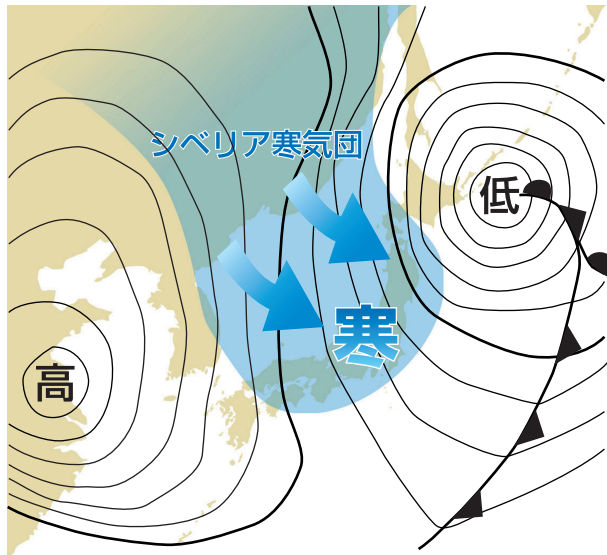

●●●●●水道管の寒波対策●●●●●

水道管が凍りつくとき水が使えないだけでなく、水道管の破裂事故などにつながるおそれがあります。下のイラストを参考に水道管の寒波対策を行ってください。


こんな水道管にはご注意ください!

- 風当たりの強いところにある水道管
- 日当たりの悪いところにある水道管
- ベランダなどの洗濯機用の水道管



凍結を防ぐには

- 水道管に保温チューブをとりつけるか、布などを巻きつけビニールテープでぬれないように保護します。




凍結してしまったときは

- 自然に解凍するのを待つか、凍った水道管にタオルなどをかけ、ぬるま湯をゆっくりとかけてください。
- ※熱湯をかけると水道管が破裂するおそれがあります。



最低気温の推移 (平成17年12月～平成18年12月、神戸海洋気象台観測値)

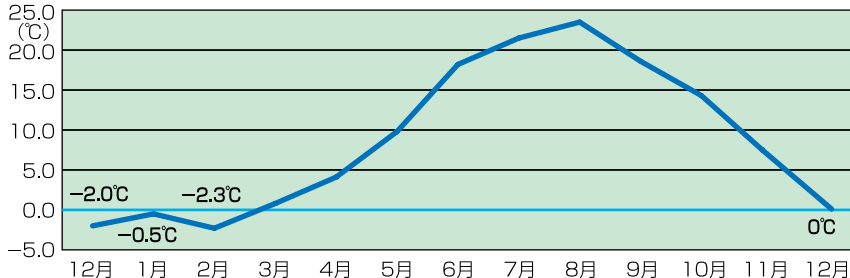


過去の水道管凍結の被害

発生日	最低気温	水道局の修繕処理件数
昭和56年2月27日～3月4日	-7.2℃	2,743件
昭和59年2月7日～9日	-5.0℃	844件
平成2年1月25日～26日	-3.9℃	137件
平成9年1月22日～23日	-4.9℃	479件
平成11年2月4日	-4.5℃	182件
平成15年1月30日～2月1日	-3.4℃	625件

破裂したときは

- 止水栓を閉めて水を止めてください。(止水栓はメーターボックスの中か道路側に設置された筒状のボックス内にある場合があります。一度ご確認ください。)
- 破裂箇所タオルなどを巻きつけ、水が飛び散るのを防いでください。

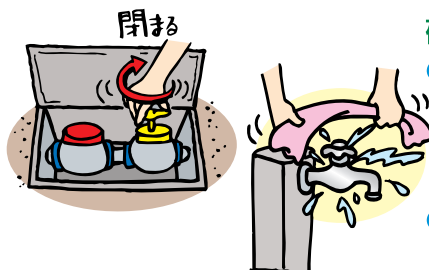

—水道管の破裂や漏水の修繕のお申し込みは—

- 水道局電話受付センター (☎6375-0002)
- 指定給水装置工事事業者 (給水装置課 ☎6489-7430または、水道局ホームページでご確認ください。)
- 尼崎市水道工事業者協同組合 (☎6422-5151)

水と健康

冬の水分不足にご注意を!

ヘルスケアVol.Ⅱ

◆寒い冬もしっかりと水分補給を!

冬は、汗をかく実感が少なく、ややもすれば、夏よりも水分不足になっていることがあります。

水分補給の基本として、入浴や睡眠の前後はもちろんのこと、朝、昼、晩にと、バランスよく水分補給しましょう。

◆手や肌があれる…

空気が冷たいと、手や肌の代謝が低下し皮脂が形成されにくくなります。また、乾燥した空気が皮膚の水分をうばってしまいます。手や肌がカサカサにならないよう、からだへの水分補給とお肌の保湿につとめましょう!

◆空気の乾燥度合

冬の平均湿度は夏の7割程度しかありません。そのうえ、室内で暖房器具を使うと、湿度はさらに下がります。機密性の高いマンションなどでは、空気の乾燥を防ぐための工夫をしましょう。



—「手洗い」「うがい」をしましょう!—

今季は、ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎が全国各地で発生しています。帰宅時や、調理の前、食事の前は、しっかりと「手洗い」をしましょう!

また、冬の乾いた空気によって、のどの粘膜が乾燥すると、からだを守る機能が低下します。自宅や職場で、こまめに「うがい」をしましょう!



手軽で超お得!

—水携帯—

通学や外出のときは、水筒に水道水を入れて出かけましょう。市販のボトルウォーター(2ℓ)1本200円分で、水道水なら600本分買うことができます。



水道局のサービス事業

I 小規模貯水槽水道の巡回点検サービス



水道局では、受水槽の有効容量が10m³以下の貯水槽水道における受水槽部分の点検を無料で実施し、設置者（管理者）に年1回以上の清掃や水質検査など、貯水槽水道の維持管理についての理解を深めていただくようになっています。巡回については、水道局からあらかじめ葉書で訪問予定日をお知らせしています。

お問い合わせは、給水装置課 貯水槽点検担当
☎6499-8045

II 高齢者世帯の水道診断サービス



水道局では、お申込みされた高齢者世帯のご家庭の水道を無料で診断しています。

●対象世帯は、65歳以上の方のみの世帯、65歳以上の方と18歳未満の方のみが同居している世帯。

- 主な診断内容
- 老朽化したケレップ（コマ）やパッキンの取替え
- 水漏れの発見方法と水漏れの有無の確認
- 止水栓の操作方法、水道に関するご相談など

お申込み・お問い合わせは、給水装置課 貯水槽点検担当
☎6499-8045

III ジャロ口水の水質検査



ご家庭のじゃロ口水の水質検査を無料で行っていきます。


お申込みされたお宅に職員がお伺いして、じゃロから水を直接取って（浄水器等を使用していないこと）持ち帰り検査します。検査の結果は、後日申込者にお知らせします。

ただし、自己管理が義務付けられている定期水質検査は除きます。

お申込み・お問い合わせは、神崎浄水場 水質担当
☎6499-0345

昨年6月から

「水道メーターの取替え」を事前にお知らせしています!



水道局では、水道メーター取替えのご家庭に、あらかじめ「メーター取替えのお知らせ票」をお届けしています。メーター取替えの日時等をご確認の上、ご協力をお願いします。

- お知らせ票は、メーター交換の約1週間程前にお届けします。
- 水道メーター交換は8年に1回です。
- 通常のメーター取替えで、お金をいただくことは一切ありません。
- メーター取替えにお伺いする委託業者は、水道局発行の「水道メーター取替等業務従事者証」を携帯しています。

お問い合わせ先 給水装置課 水道メーター担当 ☎6499-8060

悪質な訪問販売や電話勧誘にご注意を!

「水道の者です」「水道検査をする」「浄水器を売る」「水道管の清掃をする」など、また、電話などで住所などの個人情報聞き出し、浄水器具の販売や、水道管の洗浄を行ったりして、高額な代金を請求されるおそれがあります。

水道局では次のようなことは一切しておりません。くれぐれもご注意ください!

- お客様からご依頼のない水質検査
- お客様からご依頼のない漏水検査・修繕
- 水道管の洗浄
- 浄水器やじゃロなど水道器具の販売・あっせん




●鯉と高度浄水処理棟（神崎浄水場）

トピックス ウォーターワールド 「世界の水」

日本は水の輸入大国!? 年間「水」輸入量は琵琶湖の2.5杯分!!

日本の食糧自給率は低く、海外から約6割を輸入しています。さて、これらの農畜産物を育てるためにはどのくらい「世界の水」が使われているのでしょうか?

例えば、小麦を1kg生産するには、その2,000倍の2トンの水が必要だといわれています（下表参照）。つまり、食糧を他国に依存している日本は、農畜産物の輸入を通じて海外の水資源を消費しているといえます。この輸入している食料や工業製品をもし仮に国内で作るとしたときに必要となる水量を「バーチャル・ウォーター（仮想投入水）」といいます。

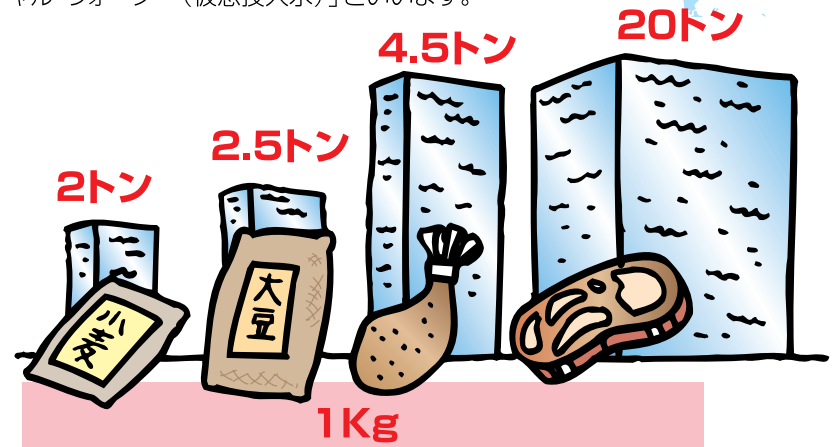

●1kg生産するのに必要な水の量

品名	生産するのに必要な水の量
小麦	2トン
大豆	2.5トン
鶏肉	4.5トン
牛肉	20トン

日本は食糧輸入などによって年間約640億トンのバーチャル・ウォーターを輸入していることになり、これは琵琶湖の総貯水量の約2.5杯分、国内の生活用水使用量の約4年分、年間総取水量の約74%に相当します。

このように、私たちの生活は、今や国内だけでなく、世界の水によって支えられています。

参考:国土交通省土地・水資源局水資源部平成16年度版「日本の水資源」

水道の申込み・中止はこちらへ!

水道局電話受付センター

☎06-6375-0002

受付時間:8時45分~17時30分

(土、日、祝日も受け付けています。)

- 使用開始・中止の申込み(※)
- 修繕の申込み(※)
- 使用者の名義変更(※)
- 断水や赤水の問い合わせ
- 口座振替の手続き方法の問い合わせ
- 道路上の漏水の通報

(※)の印は、水道番号・お客様番号をお知らせください。

水道局ホームページでもお申込みできます。

<http://www.suidou.amagasaki.hyogo.jp/>

「毎朝、コップ1杯のお水を」 水分補給で血液をサラサラに!

■適度な水分補給は血液をサラサラにする効果があります。特に就寝中は多くの汗が出ています。起床時には、必ずコップ一杯の水を飲みましょう!

■水道水をそのままボトル容器に入れて冷蔵庫で冷やしておけば簡単に「お冷や」ができます。お冷やは、市販の飲料水同様に早めにお使いください。



「お冷や」でおいしくお飲みください!