



QRコードは機種により読みとれない場合があります。



あますい 検索

尼崎市公営企業局

水道・下水道に関するお問い合わせ先：上下水道電話受付センター TEL:06-6375-0002 FAX:06-6375-0124 ホームページ <http://amasui.org/> 発行：尼崎市公営企業局

尼崎の水道水は安全です

水質検査結果のご報告



平成30年度の水質検査結果

市内のじゃ口の水で水質検査を実施した結果、右の3つの基準値・目標値に全て適合していますので、ご家庭などでも安心して水道水を使っただけです。平成30年度に実施した検査の詳細な結果は、ホームページ等で公表しています。

■水質検査計画の公表

水質検査計画は、毎年作成し、新年度が始まるまでにホームページで公表しています。冊子を希望される方には神崎浄水場で配布します。

■水質情報のページ

<https://amasui.org/watercustomer/suishitsu/index.html>

尼崎市水道 水質情報 検索

■水質基準項目

51項目
適合

法令によって定められた、水道水が適合しなければならない基準に掲げられている項目です。

たとえば…

大腸菌	総トリハロメタン
不検出	適合
鉛	カビ臭物質 (2-MIB、ジェオスミン)
適合	適合

■水質管理目標設定項目

25項目
適合

水質基準にするほどではないが、全国的に検出状況を注視すべき項目などです。

たとえば…

農業類
適合

■独自検査項目

13項目
適合

法令で定められていないが、水質管理上必要と判断した項目や浄水処理に必要な項目です。

たとえば…

クリプトスポリジウム
不検出

TOPIC

水道料金のお支払いを スマホでもっと便利に

「モバイル決済」を導入します

令和2(2020)年4月より、スマートフォンなどのモバイル端末を使って水道料金・下水道使用料をお支払いいただける「モバイル決済」を開始します。

納付書のバーコードを端末のカメラで読み取り、支払いを完了するもので、「LINE Pay」「PayB」「楽天銀行」の3種類を導入予定です。

詳細は次号にてお知らせいたします。



水道水で、寒い季節も水分補給を!

ヒトは、体の約60%が水分でできており、生きていくために「水」が欠かせません。水分不足は心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こすこともあります。適切な方法でしっかりと水分を摂りましょう。

早めに、こまめに水分補給を

私たちは入浴中や睡眠中にも汗をかき、冬には空気の乾燥により、皮膚などからも知らないうちに水分を失っています。のどの渇きは脱水のサインです。「渇きを感じる前」の水分補給を心がけましょう。

体内の水分バランスを維持するには、1日に約3リットルの水が必要とされています。



注意

アルコールや多量のカフェインを含む飲料には尿の量を増やす作用があり、たとえばビールの場合、10本飲むと11本分の水分が排出されてしまいます。水分を補給するときは、飲み物の選び方にも目を向けてみてはいかがでしょうか。

ご来場ありがとうございました 神崎浄水場開放イベント

10月6日(日)、神崎浄水場開放イベントを開催し、約1,300人の方にお越しいただきました。

「見学スタンプラリー」「水鉄砲づくりワークショップ」「水の飲み比べ」に加え、初の試みとして、地域の方のご協力による「模擬店コーナー」も設けました。こちらも大盛況で、指定の飲食スペースは絶えずにぎわっていました。

このイベントがみなさまにとって、浄水場や水道に親しみを持つきっかけとなれば幸いです。



冬支度 水道管の凍結にご注意ください。

外気温が氷点下になると、水道管が凍結し破裂するおそれがあります。

1. 水道管を凍結させないために…

水道管やじゃ口の部分に、保温材か布切れなどを、濡れないように巻きつけてビニールテープで固定してください。

2. 凍結して水が出なくなったときは…

- ① 気温の上昇によって自然にとけるのを待ってください。
※じゃ口は閉めておいてください。気温が上がると水が出っ放しになってしまいます。
- ② タオルや布の上から、ゆっくりとぬるま湯をかけてとがしてください。
※直接熱湯をかけると、水道管が破裂するおそれがあります。

3. もしも水道管が破裂したときは…

メーターボックス内の止水栓で水を止め、破裂したところにタオルなどを巻き付ける応急処置をしてから、

- ・ 上下水道電話受付センター (06-6375-0002)
- ・ 尼崎市水道工事業者協同組合 (06-6422-8211)
- ・ 指定給水装置工事業者 (公営企業局ホームページ参照)


へご連絡ください。




平成30年度決算の概要

水道・下水道事業の経営状況


上水道 ① 経営状況について(損益計算書)

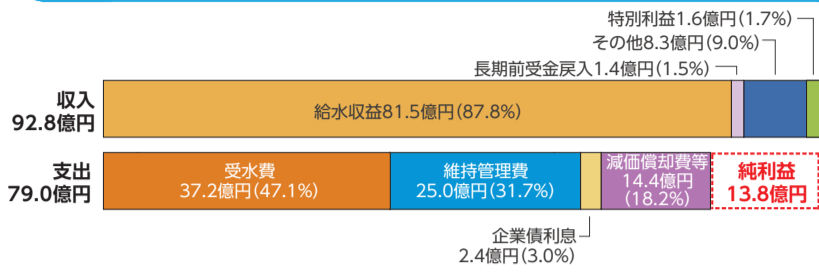


下水道 ① 経営状況について(損益計算書)

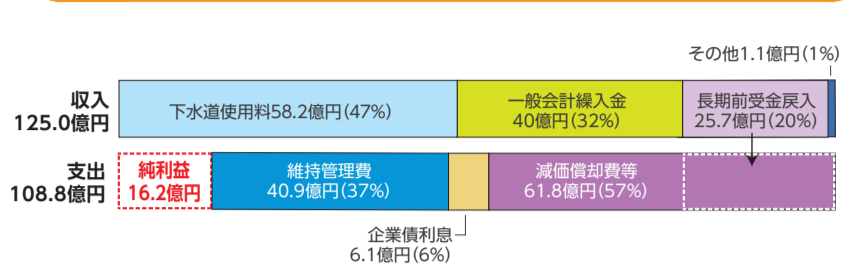


上水道 ② 財政状況について(貸借対照表)

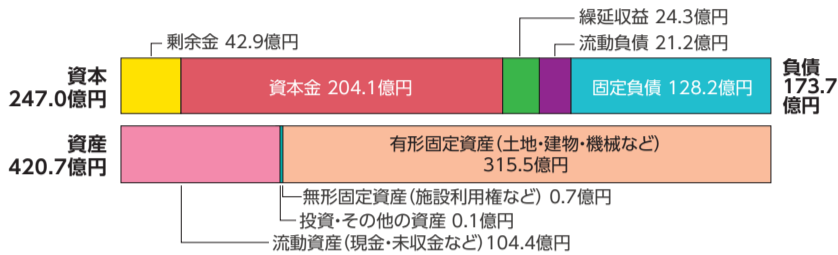

下水道 ② 財政状況について(貸借対照表)

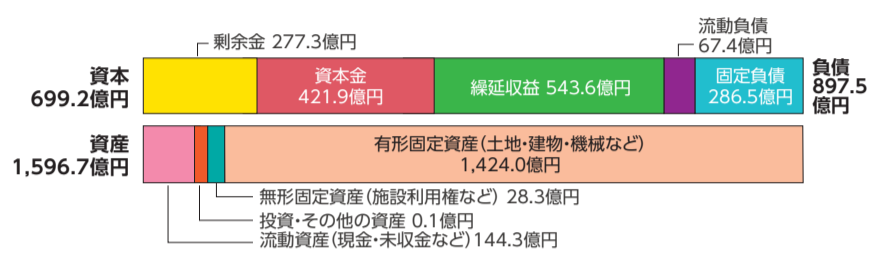

上水道 ③ 施設の建設・改良にかかわる収支

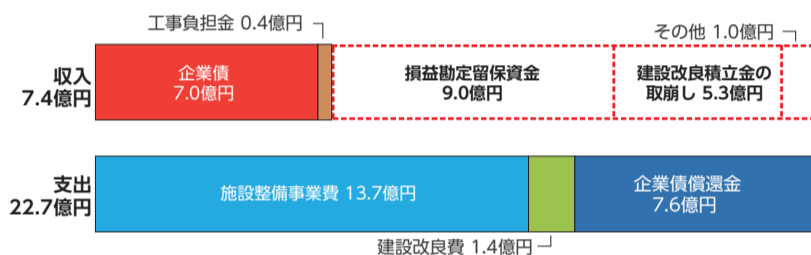

下水道 ③ 施設の建設・改良にかかわる収支



上水道 平成30年度の決算と今後の見通し

平成30年度の水道事業決算では、13億8千万円の当年度純利益を計上しました。また、老朽化した水道管や施設の更新などの施設整備に15億1千万円の投資を行いました。前年度に引き続き純利益を計上することができましたが、人口減少などによる水需要の低下に伴い、水道料金収入は依然として減少を続けています。今後も、更新時期を迎える水道管や施設の整備にかかる財源確保に努め、健全な財政運営に取り組みます。

下水道 平成30年度の決算と今後の見通し

平成30年度の下水道事業決算では、16億2千万円の当年度純利益を計上しました。また、老朽化した下水道管や施設の更新などの施設整備に58億3千万円の投資を行いました。前年度に引き続き純利益を計上することができましたが、収入の根幹である下水道使用料は水需要(=汚水排水量)の低下に伴い、依然として減少を続けています。今後も、尼崎市下水道中期ビジョンに基づき、下水道管や施設の整備などの投資財源である交付金の確保に努め、健全な財政運営に取り組みます。

工業用水道事業を含めた各事業の決算書はホームページで公開しています。 [尼崎市公営企業局 経営情報](#)

この記事に関するお問い合わせ 水道事業に関するものは、水道部経理課 TEL.06-6489-7408/下水道事業に関するものは、下水道部経営企画課 TEL.06-6489-6551

12月14日より

尼崎城デザイン
マンホール蓋の
マンホールカードを
配布しています！

尼崎城デザインマンホール蓋のマンホールカードを発行しました。
配布場所:あまがさき観光案内所(尼崎市神田中通1-4 中央公園内)
配布時間:9:00~17:00(年末年始(12月29日~1月2日)は閉館日のため除く)
配布状況に関しては随時、ホームページにて情報を掲載しますのでご確認ください。
お電話やFaxでのお問い合わせは、下水道部経営企画課まで。
(Tel.06-6489-6551, Fax.06-6489-6559)




この記事に関するお問い合わせは、下水道部経営企画課 TEL.06-6489-6551

暮らしの水をつくる

阪神水道企業団ってどんなところ？

阪神地域は、六甲の山並みが海に迫り、東西に細く開けた土地になっています。このため水源となる大きな河川がなく、かつては慢性的な水不足に悩まされてきました。安定した給水の確保に向け、昭和11年に設立されたのが「阪神水道企業団」です。阪神水道企業団は琵琶湖・淀川水系を水源として、給水を開始しました。

現在は、尼崎市をはじめとする阪神地域の5市に対して、水道水を供給しています。

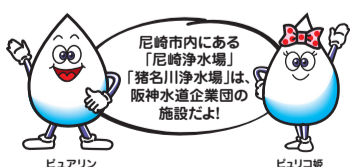

※阪神水道企業団ホームページ <http://www.hansui.org/>

水道・下水道に関する各種お問い合わせは

「上下水道電話受付センター」へ

☎06-6375-0002

土・日・祝日を含む
午前8時45分～午後5時30分
まで受け付けています。
(12月29日～1月3日を除く)

- 水道の使用開始・中止のお申込み
- 名義変更のお届け
- 水漏れ等の修繕のお申込み
- 口座振替・クレジットカード払いの手続きについて
- 道路のマンホールから汚水があふれている場合 など



FAXは 06-6375-0124