

ウォーターニュース

あまがさき

尼崎市公営企業局



二次元コードは機種により読み取れない場合があります。

尼崎市公営企業局

検索

水道・下水道に関するお問い合わせ先：上下水道電話受付センター TEL:06-6375-0002 FAX:06-6375-0124 ホームページ <https://amasui.org/> 発行：尼崎市公営企業局

安心・安全な水を供給するために

管路の更新や維持管理

本市では、皆さまのもとに確実に水道水が届くよう、配水管(水を配る管)の更新や維持管理を適切に実施しています。また、万が一断水した場合も素早く復旧できるよう対策を行っています。

土の中など目に見えない所にある配水管

本市では、重要度・老朽度・耐震性の3つの観点から12段階に優先順位を付けて更新を進めています。令和2(2020)年～令和11(2029)年の10年間で約100kmの配水管を更新する予定です。



尼崎市の水道にはバックアップ機能があるんだ。

目に見える所にある配水管(水管橋)

主として目視による確認と記録をおよそ1年に1回実施しています。さらに、基幹管路と位置付けている重要度の高い水管橋については、定期点検として目視・触診などによる確認と記録を2年ごとに1回実施しています。




猪名川水管橋

尼崎市の水道は網目のようにつながっています

本市では複数の水源を確保しているほか、配水管が市内全域で網目状につながっているため、それぞれに給水を補い合えるという利点があります。また、さらなる安全への取組として、市内を20ブロックに分ける「配水ブロック化」を進めています。ブロック化することで断水が局所的になり、迅速な復旧にもつながります。

なるほど、配水ブロック化にはこういう効果があるんだね。

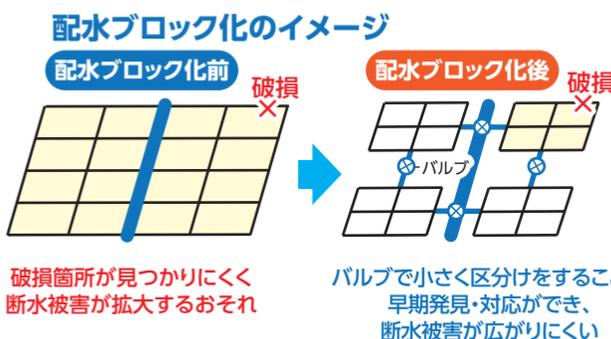

和歌山市にて応急給水活動を行いました



令和3(2021)年10月3日、和歌山市内の水管橋が崩落する事故が起きました。その影響で約6万世帯が断水し、和歌山市から日本水道協会を通じて本市にも応援要請があったため、10月4日～11日の8日間、現地において応急給水活動を行いました。

普段当たり前前に使っている水道が使えなくなると、こんなに大変なんだ。万が一に備えた対策は必要だね。



この記事に関するお問い合わせは、経営企画課 TEL.06-6489-7405

水道管の凍結にご注意ください

外気温が氷点下になると、水道管が凍結し破裂するおそれがあります。

1. 水道管を凍結させないために・・・
2. 凍結して水が出なくなったときは・・・
3. もしも水道管が破裂したときは・・・

水道管や蛇口の部分に、保温材や布切れなどを巻き付けて、ビニールテープで固定してください。



自然にとけるのを待つか、タオルなどの上からゆっくりとぬるま湯をかけてとがしてください。



※蛇口を開けておくと、気温が上がったときに水が出っ放しになってしまいます。
※直接熱湯をかけると、水道管が破裂するおそれがあります。

メーターボックス内の止水栓で水を止め、破裂したところにタオルなどを巻き付ける処置をしてから、

- ・上下水道電話受付センター(06-6375-0002)
- ・水道修繕窓口(06-6489-7499)
- ・指定給水装置工事事業者(公営企業局ホームページ参照)

のいずれかへご連絡をお願いします。

令和3(2021)年1月8日
最低気温 -2.4°C (神戸) など

氷点下を観測しています!
凍結対策はお早めに。

この記事に関するお問い合わせは、経営企画課 TEL.06-6489-7405


※「ウォーターニュースあまがさき」のバックナンバーは公営企業局ホームページに掲載しています。

令和2(2020)年度


水道 下水道 事業 決算の概要

水道事業

経営状況について

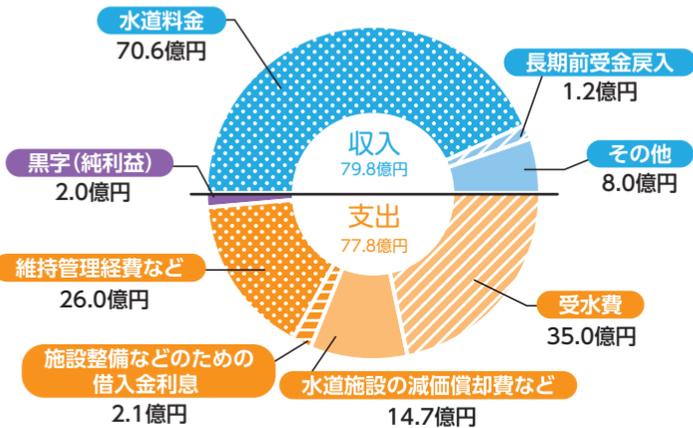


収益的収支 (税抜)

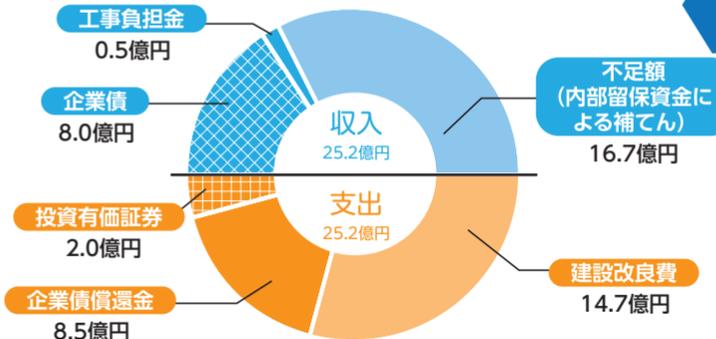


令和2年度の水道事業決算では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、水道料金の基本料金を減免したことにより、当年度純利益は前年度に比べ7億8千万円の減少となる2億円を計上しました。また、老朽化した水道管や施設の更新などの施設整備に14億7千万円の投資を行いました。今後も、あますいビジョン2029に基づき、更新時期を迎える水道管や施設の整備を計画的に進めるとともに、費用の削減や業務の効率化に努め、健全な財政運営に取り組めます。

下水道事業

経営状況について

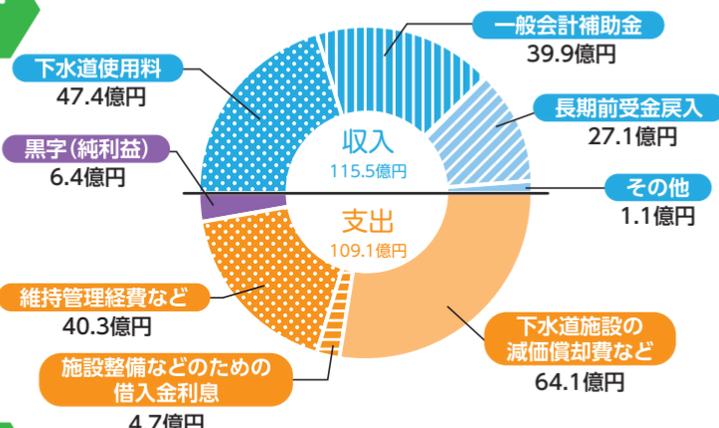

資本的収支 (税込)

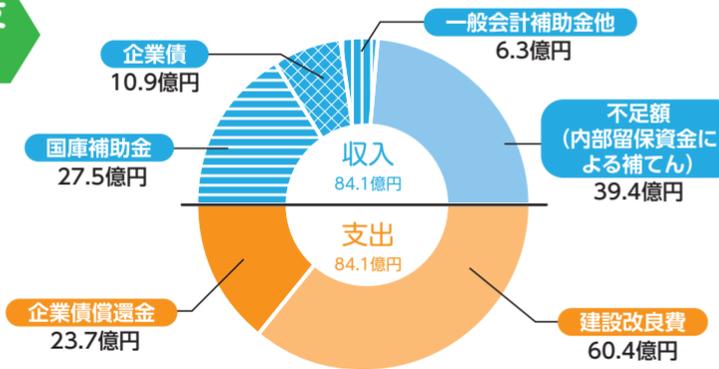

令和2年度の下水道事業決算では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、下水道使用料の基本使用料を減免したことにより、当年度純利益は前年度に比べ10億5千万円の減少となる6億4千万円を計上しました。また、老朽化した下水道管や施設の更新などの施設整備に60億4千万円の投資を行いました。今後も、下水道管や施設の整備などを計画的に進めるとともに、費用の削減や業務の効率化に努め、健全な財政運営に取り組めます。

この記事に関するお問い合わせは、財務課 TEL.06-6489-7408

令和2(2020)年度の水質検査結果

水道事業を経営する者は、水質検査の結果等の情報を、水道水をお使いの皆さまへお知らせすることが定められています(水道法第24条の2)。
市内の蛇口の水は、3つの観点から定めた基準値・目標値に全て適合しており、安心してお使いいただけます。令和2年度に実施した検査の詳しい結果は、ホームページ等で公表しています。

水質基準項目

51 項目 適合

法令上、水道水が適合しなければならない基準に掲げられている項目です。

たとえば…

大腸菌	不検出
鉛	適合
総トリハロメタン	適合
カビ臭物質(2-MIB、ジェオスミン)	適合

水質管理目標設定項目

26 項目 適合

水質基準にするほどではないが、全国的に検出状況を注視すべき項目などです。

たとえば…

全106種類の農薬類	適合
------------	----

独自検査項目

16 項目 適合

法令で定められていないが、水質管理上必要と判断した項目や浄水処理に必要な項目です。

たとえば…

クリプトスポリジウム	不検出
------------	-----



水質検査計画の公表

水質検査計画は、毎年作成し、新年度が始まるまでにホームページで公表しています。冊子を希望される方には神崎浄水場で配布します。

水質情報のページ

尼崎市 水質情報 検索



この記事に関するお問い合わせは、浄水管理課(神崎浄水場) TEL.06-6499-0345

断水 赤水 をホームページでお知らせしています

工事などにより断水・赤水が予想される場合、対象の地域のご家庭等にはあらかじめチラシをお配りしています。直近の断水・赤水情報やお問い合わせ先は、ホームページでも確認することができます。



ホームページはこちら

尼崎市 断水・赤水 検索

この記事に関するお問い合わせは、経営企画課 TEL.06-6489-7405

水道・下水道に関する各種お問い合わせは「上下水道電話受付センター」へ

☎06-6375-0002

土・日・祝日を含む
午前8時45分～午後5時30分
まで受け付けています。
(12月29日～1月3日を除く)

- 水道の使用開始・中止のお申込み
- 名義変更のお届け
- 水漏れ等の修繕のお申込み
- 口座振替・クレジットカード払いの手続きについて
- マンホールから汚水があふれている場合など



FAX 06-6375-0124