



二次元コードは  
機種により読み取れない  
場合があります。

第97号  
令和4(2022)年  
12月

# ウォーターニュース

## あまがさき

尼崎市公営企業局

尼崎市公営企業局 検索

水道・下水道に関するお問い合わせ先：上下水道電話受付センター  
ホームページ <https://amasui.org/>


TEL:06-6375-0002  
発行：尼崎市公営企業局

FAX:06-6375-0124



令和3  
(2021)  
年度

## 水道・下水道事業の 決算を紹介します

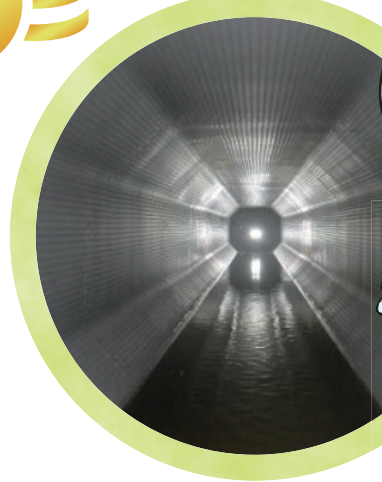

### 目次

水道・下水道事業の決算 .....	2・3P
上下水道の基本料金・基本使用料を減免しています .....	4P
水道管の凍結にご注意ください .....	4P
令和3(2021)年度の水質検査結果 .....	4P


令和3(2021)年度

# 水道 下水道 事業の決算


## 水道

### ◀ 収支の内訳 ▶

#### 収益的収支(税抜)

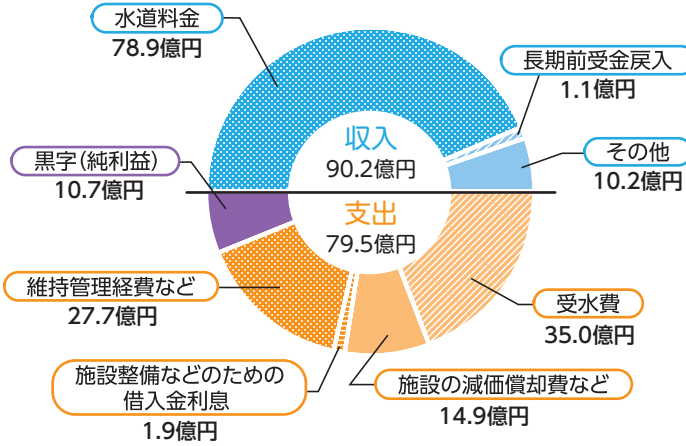

#### 資本的収支(税込)

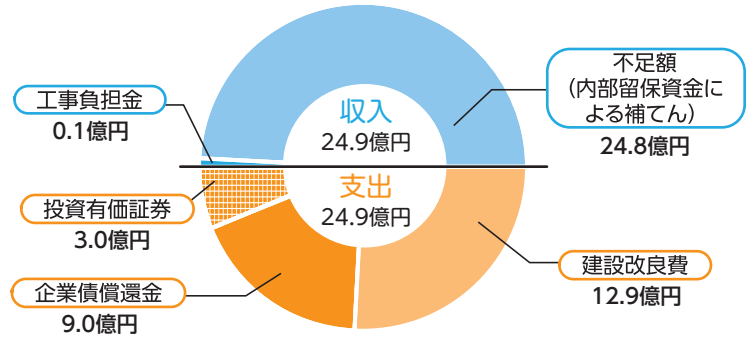

### ◀ 実施した主な事業 ▶

## 配水管の更新

約7億1千万円

高度経済成長期に布設した配水管は、老朽化が進んでいるため、順次、地震に強い管への取替を進めています。令和3年度は約3kmの更新工事を行いました。また、本市の水道の大動脈の役割を担う10号配水本管については、全5工区のうち、第1工区の更新を進めています。



## 応急給水拠点の充実

約1億5千万円

本市では災害時に応急給水が行える応急給水拠点の整備を、市内の小中学校等で進めています。令和3年度は、27か所の応急給水拠点(うち配水本管と直結した応急給水栓は12か所)を新設するなど、設備の充実を図りました。



応急給水拠点

応急給水拠点のシンボルマーク▶



## 鉛製給水管の解消

約1億9千万円


鉛製の給水管は昭和58(1983)年頃までの施工に使用していましたが、漏水が多いことや、水道水が長時間滞留すると鉛成分が水中に溶け出すおそれがあることから、本市では公道部の鉛製給水管の取替工事を進めています。令和3年度は570か所の工事を行いました。このほかに、ご家庭への引込管として使用されている場合には、個別通知で情報提供を行い、水道水をお使いになる際の注意点などをご案内しています。

水道事業は、地方公営企業法に基づき、施設の建設や維持管理に必要な経費のほとんどを水道料金でまかなって運営しています。下水道事業は「汚水私費・雨水公費」の考え方に基づき、それらの経費を下水道使用料だけでなく、国からの補助金や市財政からの繰入金でまかなって運営しています。今回は、令和3年度の事業決算とともに、同年度に行った主な事業を紹介します。


## ◀ 収支の内訳 ▶

## 下水道

### 収益的収支(税抜)

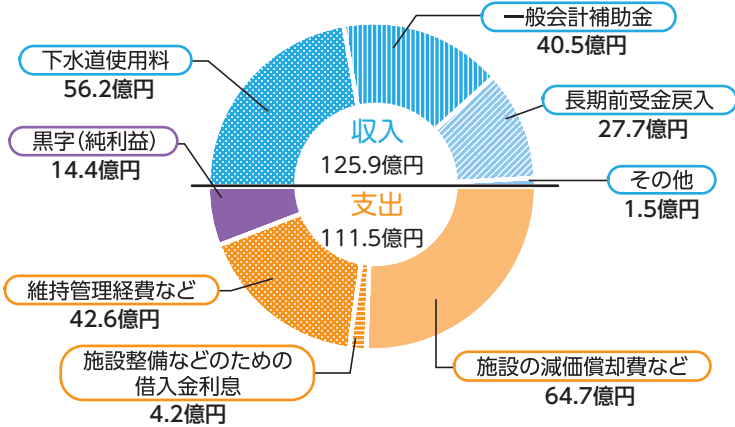

### 資本的収支(税込)

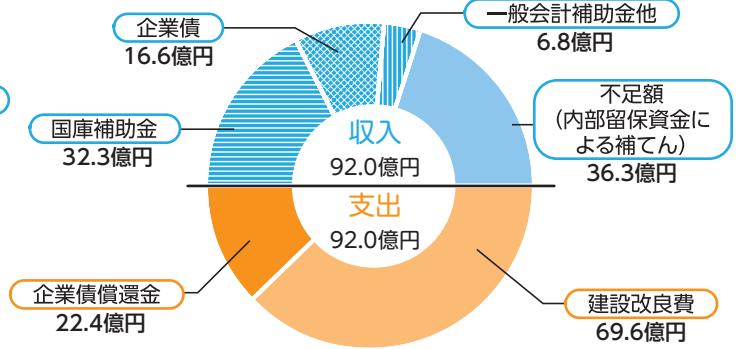

## ◀ 実施した主な事業 ▶

### 地震対策(ポンプ場耐震補強ほか)

約1億8千万円

大規模な地震に備えて、施設の耐震化やマンホールトイレの設置を進めています。令和3年度は、尾浜中継ポンプ場と富松中継ポンプ場の耐震補強工事を行ったほか、避難所となる小学校6校にマンホールトイレを新設しました。

#### 富松中継ポンプ場耐震補強工事



施工前

施工後

### 浸水対策(ポンプ設備改築実施設計ほか)

約3億2千万円

近年の集中豪雨に対応するため、雨水施設の能力を強化して浸水被害の軽減を図っています。令和3年度は、武庫分区における雨水貯留管の設計のほか、雨水浸透管の整備、大庄中継ポンプ場と栗山中継ポンプ場の雨水ポンプの排水能力増強工事などを行いました。



雨水ポンプの排水能力増強工事



### 下水道施設の改築更新

約49億1千万円



大庄中継ポンプ場の流入ゲート設備の更新

本市の下水道事業は昭和28(1953)年に開始しており、多くの施設が老朽化しつつあります。令和3年度は老朽化の著しい管きょ19件の改築工事のほか、東部浄化センターや中在家中継ポンプ場、大庄中継ポンプ場などで施設の改築更新工事を行いました。

私たちが支払っている水道料金や下水道使用料は、老朽化した施設の更新や災害への備えを強化するために使われているんだね。



ホームページはこちらから

本市の水道・下水道事業については、それぞれの事業計画に基づき計画的に行っています。令和3年度の事業決算の詳細は、ホームページでも紹介しています。




# 上下水道の基本料金・基本使用料を減免しています

12月または1月検針分について、水道料金の基本料金と下水道使用料の基本使用料を減免しています。検針時期は、お住まいの地域によって異なります。減免後の金額は、検針後に郵送またはポストに投函される「ご使用水量のお知らせ」でご確認ください。

なお、減免に関して本市から電話や訪問をすることはありませんので、詐欺などにご注意ください。ご不明な点があれば、下記へお問い合わせください。

※ 「ご使用水量のお知らせ」(5期)の通信欄をご確認ください。

ここを確認

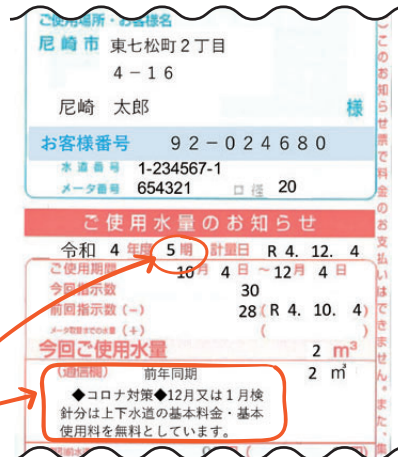

この記事に関するお問い合わせは 上下水道お客さまセンター TEL.06-6489-7420

## 水道管の凍結にご注意ください

### 1. 水道管を凍結させないために...

水道管や蛇口の部分に、保温材や布切れなどを巻き付けて、ビニールテープで固定してください。



#### こんな場所ご注意ください

- ・水道管やメーターが露出しているところ
- ・北向きのところ
- ・風がよく当たるところ

### 2. 凍結して水が出なくなったときは...

自然にとけるのを待つか、タオルなどの上からゆっくりとぬるま湯をかけてとがしてください。



- ※ 蛇口を開けておくと、気温が上がったときに水が出たままの状態になってしまいます。
- ※ 直接熱湯をかけると、水道管が破裂するおそれがあります。

### 3. もしも水道管が破裂したときは...

メーターボックス内の止水栓で水を止め、破裂したところにタオルなどを巻き付ける処置をしてから、次のいずれかへご連絡をお願いします。

- 上下水道電話受付センター 06-6375-0002
- 水道修繕窓口 06-6489-7499
- 指定給水装置工事事業者 公営企業局 ホームページ参照

この記事に関するお問い合わせは 経営企画課 TEL.06-6489-7405

## 令和3(2021)年度の水質検査結果

水道事業者は、水質検査の結果等の情報を、水道水をお使いの皆さまへお知らせすることが定められています(水道法第24条の2)。市内の蛇口の水は、3つの観点から定めた基準値と目標値に全て適合しており、安心してお使いいただけます。令和3年度に実施した検査の詳しい結果は、ホームページ等で公表しています。

### 水質基準項目

51 項目  
適合

法令上、水道水が適合しなければならない基準に掲げられている項目です。

たとえば...

大腸菌	不検出
鉛	適合
総トリハロメタン	適合
カビ臭物質(2-MIB、ジェオスミン)	適合

### 水質管理目標設定項目

26 項目  
適合

水質基準にするほどではないが、全国的に検出状況を注視すべき項目などです。

たとえば...

全110種類の農薬類	適合
------------	----

#### ■水質検査計画の公表

水質検査計画は、毎年作成し、ホームページで公表しています。冊子を希望される方には神崎浄水場で配布します。

### 独自検査項目

16 項目  
適合

法令で定められていないが、水質管理上必要と判断した項目や浄水処理に必要な項目です。

たとえば...

クリプトスポリジウム	不検出
------------	-----

#### ■水質情報のページ

尼崎市 水質情報

検索



## 水道水質検査外部精度管理について

本市は水質検査結果の信頼性を確保するため、厚生労働省や県が開催する外部精度管理に毎年参加しています。

令和3年度の結果は、良好かつ水質検査の実施体制に疑義がないと判断される「第1群」でした。今後も検査技術の向上と信頼性の維持に努めてまいります。



この記事に関するお問い合わせは 浄水センター(神崎浄水場) TEL.06-6499-0345

上下水道の使用開始・中止、  
その他各種お問い合わせは

上下水道電話  
受付センター

- ・水道の使用開始・中止のお申込み
- ・水漏れ等の修繕のお申込み
- ・マンホールから汚水があふれている場合など
- ・名義変更のお届け
- ・口座振替・クレジットカード払いの手続きについて

☎06-6375-0002

FAX 06-6375-0124

【受付時間】午前8時45分～午後5時30分  
土・日・祝日も含む(12月29日～1月3日を除く)