



発行：尼崎市公営企業局

ウォーターニュース

あまがさき



二次元コードは機種により読み取れない場合があります。

水道・下水道に関するお問い合わせ先 上下水道電話受付センター TEL:06-6375-0002 FAX:06-6375-0124 ホームページ <https://amasui.org/>

尼崎市公営企業局 検索

令和4(2022)年度 水道・下水道 事業の決算状況

水道事業決算の収益的収支では、9億2千万円の当年度純利益となりました。また、資本的収支では、水道管の更新などの施設整備で19億1千万円を支出したことなどにより、21億円の不足となりましたが、内部留保資金で補てんしました。

下水道事業決算の収益的収支では、27億7千万円の当年度純利益となりました。また、資本的収支では、下水道管の更新などの施設整備で65億6千万円を支出したことなどにより、37億9千万円の不足となりましたが、内部留保資金で補てんしました。

収益的収支とは

事業の管理や運営にかかわる収支


資本的収支とは

施設の建設や改良にかかわる収支


令和4年度の事業決算の詳細は、ホームページでも紹介しています。



▲令和4年度決算 (決算の概要)

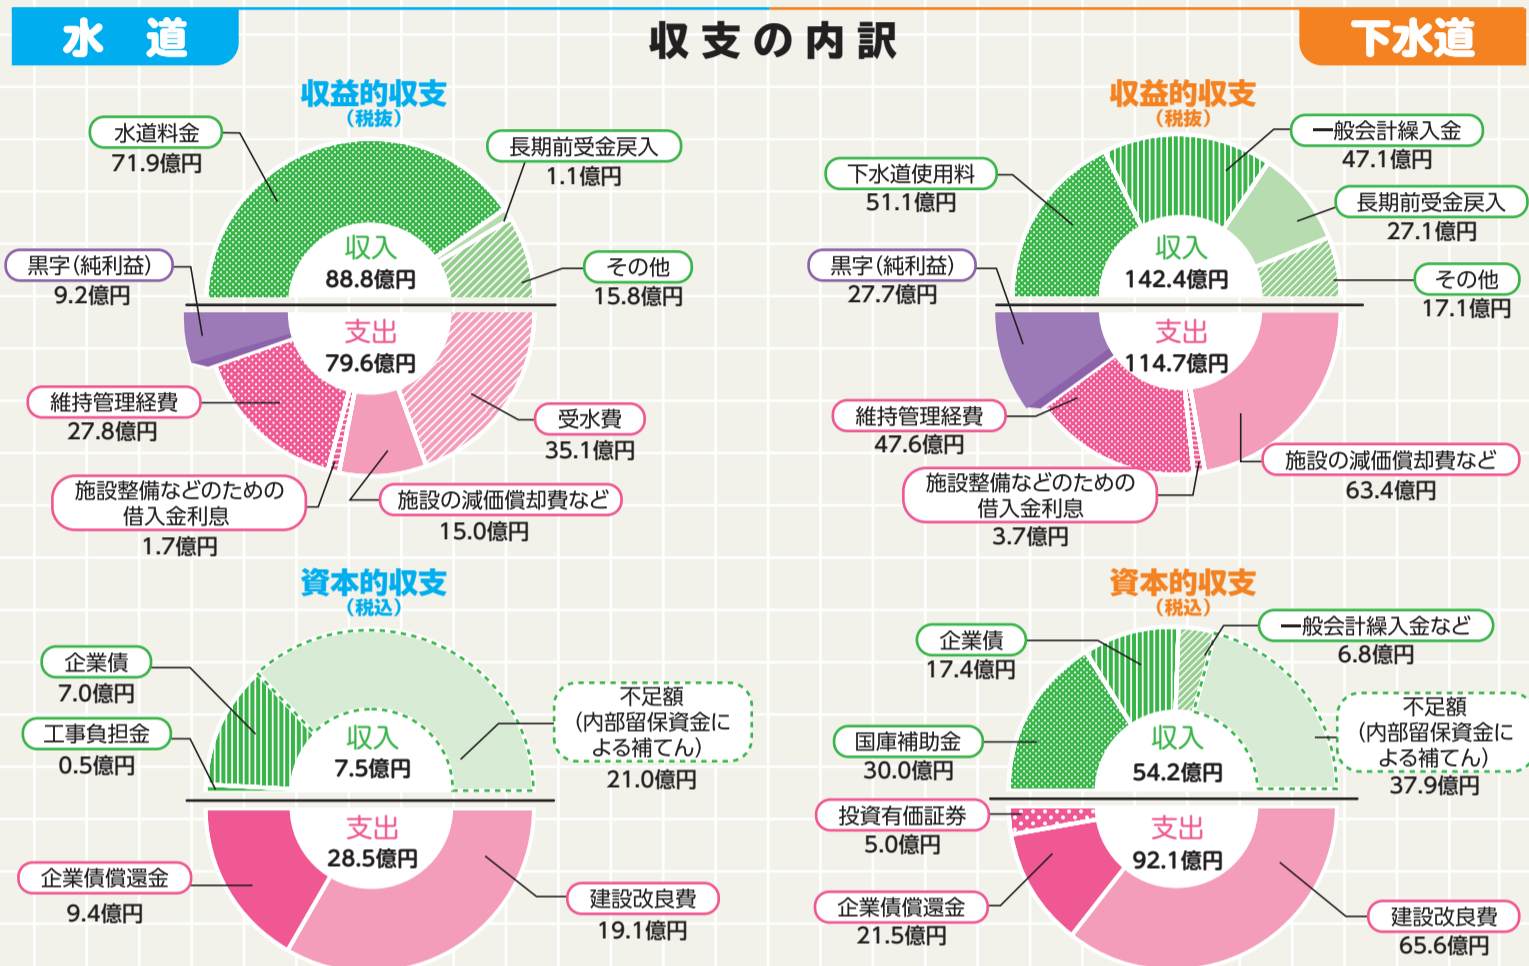

令和4年度に実施した主な事業を裏面で紹介するニヤン!



裏面へ 続く

この記事に関するお問い合わせは 財務課 TEL.06-6489-7408

令和4(2022)年度 水質検査結果

水道事業者は、水質検査の結果などの情報を、水道水をお使いの皆さまへお知らせすることが定められています(水道法第24条の2)。市内の蛇口の水は、3つの観点から定めた基準値と目標値に全て適合しており、安心してお使いいただけます。令和4年度に実施した検査の詳細な結果は、ホームページなどで公表しています。



水質基準項目 51 項目適合

法令上、水道水が適合しなければならない基準に掲げられている項目です。

たとえば…

大腸菌 …… 不検出 **OK** 総トリハロメタン …… 適合 **OK**
鉛 …… 適合 **OK** カビ臭物質(2-MIB、ジェオスミン) 適合 **OK**

水質管理目標設定項目 26 項目適合

毒性評価が明確ではないが水質管理上、注視すべき項目などです。

たとえば…

全110種類の農業類… 適合 **OK**

独自検査項目 16 項目適合

水質管理上必要と判断した項目や浄水処理に必要な項目です。

たとえば…

クリプトスポリジウム… 不検出 **OK**

■水質検査計画の公表
水質検査計画は、毎年作成し、ホームページで公表しています。

■水質情報のページ

尼崎市 水質情報 検索

PFOA、PFOSについて

一部報道にありました有機フッ素化合物の一種であるPFOA(ピーフォア)、PFOS(ピーフォス)は、現時点においてその毒性に関する評価は明確に定まっていませんが、健康への影響を与える疑いがあることから、国は令和2年に水道水の水質管理目標設定項目として「PFOAとPFOSの合計で50ng/L(1リットルあたり50ナノグラム)※1以下」という「暫定目標値※2」を定めました。

この目標値が設定されて以来、本市では毎年各地点で水質検査を実施しており、検査開始以降、すべてこの「暫定目標値」を下回っています。

今後も、引き続き、国内外の動向も注視しながら、市民の皆さまに安全な水道水を提供できるよう努めていきます。

※1 ナノグラム(ng)は、10億分の1グラムを示す単位
※2 暫定目標値は、体重50kgの人が生涯にわたり毎日2Lの水を飲用しても健康に影響が生じないとされる値

PFOA、PFOSとは

水や油をはじく、熱に強い、薬品に強いなどの特性を持つ化学物質で、撥水剤や泡消火薬剤などに使用されてきました。

環境中で分解されにくく、長期間環境に残留しやすいため、現在、製造や輸入は原則禁止されています。



令和2年度からの測定結果は、ホームページをご覧ください



この記事に関するお問い合わせは 浄水センター(神崎浄水場) TEL.06-6499-0345

令和4(2022)年度に実施した主な事業

水道

配水管の更新

【決算額:約15億4千万円】

市内の配水管は徐々に更新時期を迎えているため、地震に強い管への取替えを進めています。


令和4年度は約14.1kmの更新工事を行いました。また、水道管網の中心的な役割を担う10号配水本管については、全5工区のうち第1工区の更新を実施しました。



災害時応急給水拠点の整備

【決算額:約5千万円】

災害時に給水を行う応急給水拠点を、令和8年度までに避難所となる小・中学校など(全79か所)に整備する計画を進めています。令和4年度は7か所に応急給水拠点を新設しました。応急給水拠点の整備が完了した小・中学校の校門付近には案内板を設置しています。

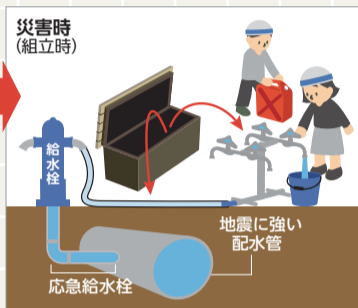

▲案内板
◀応急給水拠点のイメージ

鉛製給水管の解消

【決算額:約1億7千万円】

鉛製給水管は漏水が多いことや水道水が長時間滞留すると鉛成分が水中に溶け出すおそれがあることから、令和10年度までに公道部の鉛製給水管を解消することを目指して取替工事を進めています。令和4年度は613か所の工事を行いました。このほか、鉛製給水管を使用されているご家庭に個別通知を行い、水道水を使用する際の注意点などを案内しています。

下水道

施設の更新(老朽化対策)


【決算額:約33億6千万円】

老朽化が著しく、耐震性の確保が必要な下水道管の更生工事(10件)を行いました。また、設備の老朽化に伴い更新優先度が高いものについて、劣化診断を行い、必要に応じた更新を東部浄化センターなどで実施しました。

マンホールトイレの整備(地震対策)

【決算額:約1億6千万円】

災害時のトイレ機能を確保するため、マンホールトイレを令和13年度までに、避難所となる小・中・高等学校(全68校)に設置する計画を進めています。令和4年度は小学校9校に新設しました。

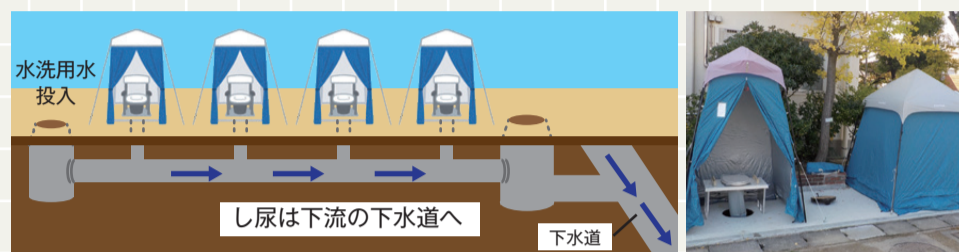

▲マンホールトイレのしくみ


▲マンホールトイレ

施設能力の強化(浸水対策)

【決算額:約12億円】

近年の集中豪雨に対応するため、雨水施設の排水能力を増強して浸水被害の軽減を図っています。

令和4年度は大庄中継ポンプ場と栗山中継ポンプ場の雨水ポンプの排水能力増強工事などを行いました。

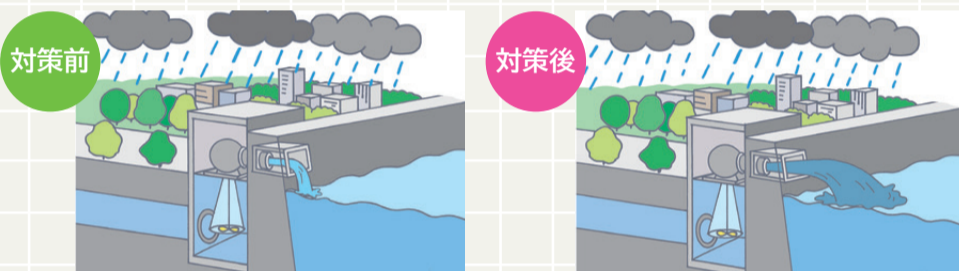

ポンプの排水能力を増強すると雨水を河川へ吐き出す量が増えます。



本市の水道・下水道事業については、それぞれの事業計画に基づき計画的に行っています。

◀水道の事業計画に基づく取組の進捗状況(令和4年度)はこちら

▶下水道の事業計画に基づく取組の進捗状況(令和4年度)はこちら▶



この記事に関するお問い合わせは 経営企画課 TEL.06-6489-7405

水道管の冬支度 ～ 凍結にご注意ください ～

1 水道管を凍結させないために

水道管や蛇口の部分に、保温材や布切れなどを巻き付けて、ビニールテープで固定しましょう。



このような日は特に注意が必要です

- ・最低気温がマイナス4度以下
- ・氷点下(0度以下)の気温が続いている

このような場所にご注意ください

- ・水道管やメーターが露出しているところ
- ・北向きのところ
- ・風がよく当たるところ



2 凍結して水が出なくなった時は…

自然にとけるのを待つか、タオルなどの上からゆっくりとぬるま湯をかけてとがしてください。

※蛇口を開けておくと、気温が上がったときに水が出たままの状態になってしまいます。

※直接熱湯をかけると、水道管が破裂するおそれがあります。



3 もしも水道管が破裂した時は…

メーターボックス内の止水栓で水を止め、破裂したところにタオルなどを巻き付ける処置をしてから、次のいずれかへご連絡をお願いします。

- 上下水道電話受付センター ☎06-6375-0002
- 水道修繕窓口 ☎06-6489-7499
- 指定給水装置工事事業者 公営企業局ホームページ参照



指定給水装置工事事業者



この記事に関するお問い合わせは 経営企画課 TEL.06-6489-7405

令和6(2024)年4月1日以降 三菱UFJ銀行及びみずほ銀行の窓口での公金収納の取扱いが終了します

令和6年4月1日以降、水道料金などを納付書により金融機関の窓口にて納めていただく場合には、別の金融機関窓口をご利用ください。

なお、口座振替につきましては引き続き実施しますので、変更などの手続きは必要ありません。

上下水道の使用開始・中止、その他各種お問い合わせは

上下水道電話
受付センター

- 水道の使用開始・中止のお申込み
- 水漏れなどの修繕について
- マンホールから汚水があふれている場合など

- 名義変更のお届け
- 水道料金のお支払い方法について

☎06-6375-0002

FAX 06-6375-0124

【受付時間】午前8時45分～午後5時30分
土・日・祝日も含む(12月29日～1月3日はお休みです)