



二次元コードは機種により読み取れない場合があります。

## 令和5(2023)年度 水道・下水道 事業の決算状況


水道事業は、地方公営企業法に基づき、施設の建設や維持管理に必要な経費は基本的には水道料金でまかなって運営しています。

下水道事業は、汚水処理経費は下水道使用料収入、雨水処理経費は市(税金)からの繰入金、施設の建設費等は国からの交付金でまかなって運営しています。

私たちが支払っている水道料金や下水道使用料って、こう使われているんだね。




## 水道

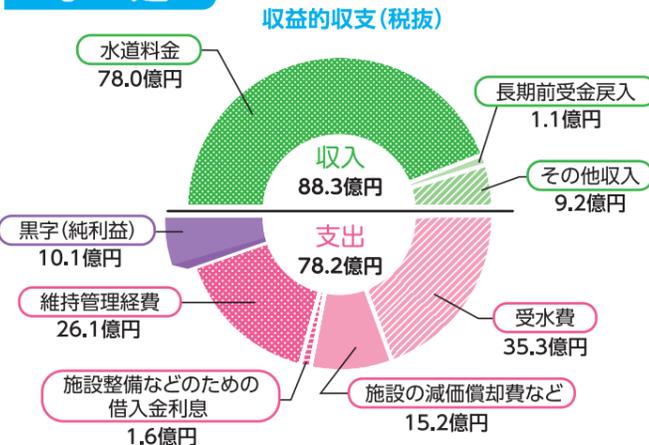

## 収支の内訳

## 下水道

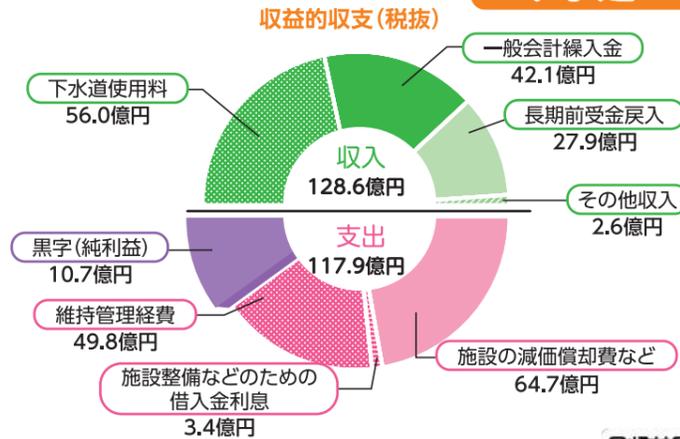

水道事業の決算状況は、令和4年度と比較すると、収入は一般会計補助金などのその他収入が減少しました。支出は、動力費などが減少し、収支は10億1千万円の当年度純利益となりました。

下水道事業の決算状況は、令和4年度と比較すると、収入は特別利益などのその他収入が減少しました。支出は、兵庫県が管理する下水処理施設の維持管理負担金の増加などがあったものの、収支は10億7千万円の当年度純利益となりました。

令和5年度決算の概要はこちら



この記事に関するお問い合わせは 財務課 TEL.06-6489-7408

古くなった水道管の更新や浸水対策などに使われているんだね。



## 令和5(2023)年度 水道・下水道 の施設整備

水道・下水道の事業運営の指針として定めている「あますいビジョン2029」、「あまがさき下水道ビジョン2031」のうちの令和5年度の取組を紹介します。

## 水道

## 配水管の更新 ▶ 約22億9千万円

市内の配水管を地震に強い管へ取替えを進めています。

令和11年度までに100km更新することを目標としており、令和5年度は約16.5kmの更新工事を行いました。老朽化している管から地震に強い耐震管へ計画的に更新しています。

ビジョン進捗度(令和5年度)

43km達成

目標100km



▲配水管更新の様子

## 災害時応急給水拠点の整備 ▶ 約3千万円

災害時に給水を行う応急給水拠点を令和8年度までに避難所となる小・中学校など(全79か所)に整備する計画を進めています。

令和4年度末までに59か所整備しており、令和5年度は7か所に応急給水拠点を新設しました。

ビジョン進捗度(令和5年度)

66か所達成

目標79か所



▲案内板

## 施設能力の強化(浸水対策) ▶ 約11億8千万円

近年の集中豪雨に対応するため、雨水施設の排水能力を増強し、浸水被害の軽減を図っています。


令和13年度までに14基の雨水ポンプの排水能力増強を図ることとしており、令和5年度は大庄中継ポンプ場と栗山中継ポンプ場の雨水ポンプの排水能力増強(3基)などを実施しました。

ポンプの排水能力を増強すると、雨水を河川へ吐き出す量が増えます。

ビジョン進捗度(令和5年度)

4基達成

目標14基

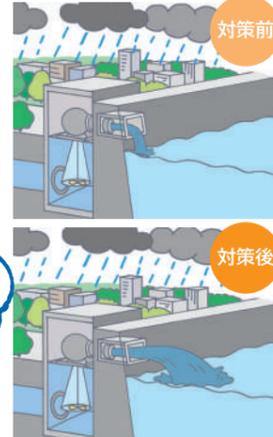

▲マンホールトイレ

## マンホールトイレの設置 ▶ 約1億円

災害時のトイレ機能を確保するため、マンホールトイレを令和13年度までに、避難所となる小・中・高等学校(全68校)に設置する計画を進めています。令和5年度は6校にマンホールトイレを設置しました。

ビジョン進捗度(令和5年度)

27校達成

目標68校



本市の水道・下水道事業については、それぞれの事業運営の指針に基づき計画的に行っています。

◀水道の経営計画に基づく取組の進ちょく状況(令和5年度)はこちら

▶下水道の経営計画に基づく取組の進ちょく状況(令和5年度)はこちら



この記事に関するお問い合わせは 経営企画課 TEL.06-6489-7405

# 令和5(2023)年度 水質検査結果

きめ細やかな水質管理でおいしい水道水をお届けしています。市内の蛇口の水は、基準値と目標値の全てに適合しており、安心してお使いいただけます。令和5年度に実施した検査の詳細な結果は、ホームページなどで公表しています。

## 水質基準(国の基準)

51項目 **良好**

法令で定められた水道水が備えなければならない水質の要件(例)大腸菌、カビ臭物質など

## 水質管理目標設定項目

26項目 **良好**

毒性評価が明確ではないが、水質管理上、注視すべき項目など(例)有機フッ素化合物(PFOA、PFOS)など

## 独自の調査項目

32項目 **良好**

そのほか浄水処理を行ううえで必要な項目(例)放射性物質など

尼崎市の水質検査は、合わせて**109項目(全て良好)**

※111種類の農薬類を1項目とする

水質情報は  
こちら▶



尼崎の水は安全・安心なんだね。



## 有機フッ素化合物(PFOA、PFOS)について

市内給水栓での水質検査結果は、国が定めた暫定目標値(PFOAとPFOSの合計で50ng/L以下)を全て十分に下回っています。

なお、本市水道の水源はほとんどが淀川であり、地下水の利用はありません。

今後も引き続きPFOA、PFOSの監視を行い、安全な水道水をお届けします。




PFOA、PFOSの検査結果はこちら▶

この記事に関するお問い合わせは 浄水センター(神崎浄水場) TEL.06-6499-0345

## 宇宙から漏水を調査します

人工衛星から得られるデータを解析し、漏水可能性エリアを発見することができる新技術を兵庫県下の24事業者と共同で導入し、活用します。この新しい技術を活用することにより漏水箇所の早期発見が期待できます。

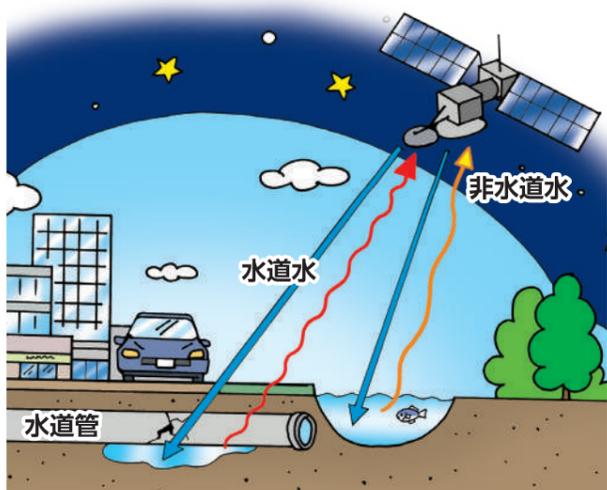

漏水調査の概要はこちら▶



この記事に関するお問い合わせは 水道計画課 TEL.06-6489-7460

## 阪神・淡路大震災から30年 ～災害に備えて～

今年の1月17日で阪神・淡路大震災から30年の節目を迎えます。また、令和6年能登半島地震から1年が経ちました。震災の経験と教訓を忘れずに、「応急給水拠点やマンホールトイレの場所の確認」と「備蓄」などを行い、いざというときに備えましょう。



◀備蓄等の確認はこちら

応急給水拠点やマンホールトイレの場所は  
こちら▶



## 石川県穴水町に公営企業局の職員を派遣しています!

令和6年1月に発生した能登半島地震の被災地支援のため、石川県穴水町に公営企業局の職員を長期派遣しています。下水道に関する工事を主に担当しています。



尼崎市から来たと言うと「阪神・淡路大震災のときは大変でしたね」と氣遣われます。これまで培った技術などを活かし、穴水町の支援を全力で頑張っています。

この記事に関するお問い合わせは 経営企画課 TEL.06-6489-7405

## お引っ越しの際には 水道の使用開始・中止の手続き等をお忘れなく

上下水道の使用開始・中止、その他各種お問い合わせは

上下水道電話  
受付センター

- 水道の使用開始・中止のお申込み
- 水漏れなどの修繕について
- マンホールから汚水があふれている場合など
- 名義変更のお届け
- 水道料金等のお支払い方法について

☎06-6375-0002

FAX 06-6375-0124

【受付時間】午前8時45分～午後5時30分  
土・日・祝日も受付(12月29日～1月3日はお休みです)

## ご家庭での備蓄もお忘れなく

飲料水



1人1日あたり  
3リットル×3日分  
×人数分

携帯トイレ



1人1日あたりの  
トイレ回数×3日分  
×人数分