



二次元コードは
機種により読み取れない
場合があります。

第106号 令和8(2026)年1月

水道・下水道だより



発行:尼崎市公営企業局

水道・下水道に関するお問い合わせ先 上下水道電話受付センター TEL:06-6375-0002 FAX:06-6375-0124

ホームページ <https://amasui.org/>

尼崎市公営企業局 検索

尼崎の水道・下水道を教えて!!



水道管・下水道管が老朽化している
(古くなっている)ってテレビなど
で聞くけど尼崎市の水道・下水道
はどうなの?



テレビなどでよく見る水道管・下水道管
などの劣化(悪くなっていくこと)は、地中
の状況などさまざまな環境や条件に
より大きく差が出ます。



尼崎市では、安全な水を安定して届ける
ためや道路に穴があくことがないように、
地中の調査を行ったり、工事を工夫して
います。



尼崎市ではどれくらい前の管を
新しくしていってるの?



水道管・下水道管は約60年以上前の管もあり
ますが、順番に工事を頑張っています。
工事だけではなく、日常の点検などもしっかり
行い、壊れそうなところを事前に見つけて直し
ています。



水道や下水道が使えなくなる
と困るから助かるわね!

水道管や下水道管って
新しくしているんだー!



みんなに水道や下水道を
安心して使っていただけるよ
うに取り組んでいるんです!



水道や下水道は、お客さまからいただいている水道料金・下水道使用料でまかなっています。

令和6(2024)年度の施設整備紹介

水道・下水道の事業運営の指針として定めている「あますいビジョン2029」、「あまがさき下水道ビジョン2031」のうちの令和6(2024)年度の取組を紹介します。

水道

配水管の更新▶ 約21億4千万円

市内の配水管を地震に強い管へ取替え
を進めています。令和6(2024)年度は約
14.9kmの更新工事を行い、ビジョンの前
期5年間で58.1kmを更新しました。

令和7(2025)年度からのビジョンの
後期5年間においても、計画的に更新して
いきます。


前期ビジョン進捗度(令和6年度末)

目標57.6km

更新58.1km

[前期:令和2(2020)年度~6(2024)年度]

目標達成

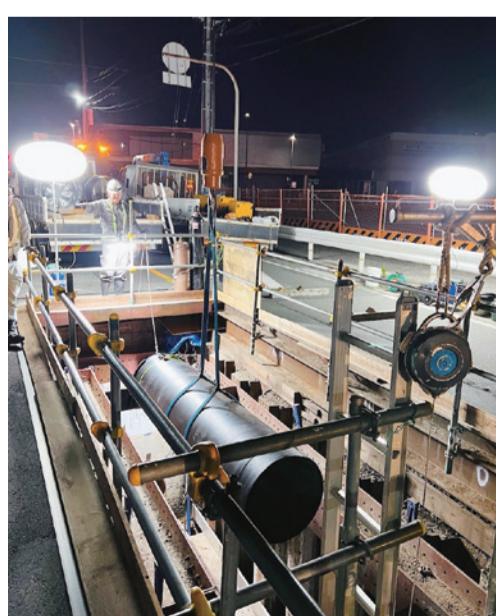

下水道

下水道管の更新▶ 約12億9千万円

老朽化対策や耐震化などが必要な下
水道管の更新を進めています。

令和6(2024)年度は重要な幹線など
比較的大きい口径の管路を中心に、
約1.9kmの更新工事を行いました。ビ
ジョンの前期5年間の目標に向けて、計
画的に更新していきます。

前期ビジョン進捗度(令和6年度末)

目標11km

更新4.6km

[前期:令和4(2022)年度~8(2026)年度]

▲下水道ビジョン
2031進捗状況

この記事に関するお問い合わせは 経営企画課 TEL.06-6489-7405


令和6(2024)年度 決算状況

水道事業は、地方公営企業法に基づき、施設の建設や維持管理に必要な経費は基本的には水道料金でまかなって運営しています。


下水道事業は、汚水処理経費は下水道使用料収入、雨水処理経費は市(税金)からの繰入金、施設の建設費等は国からの交付金でまかなって運営しています。



水道

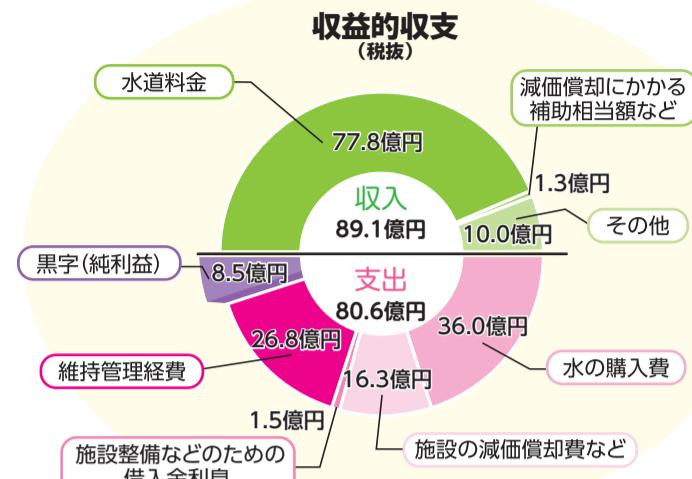

収支の内訳

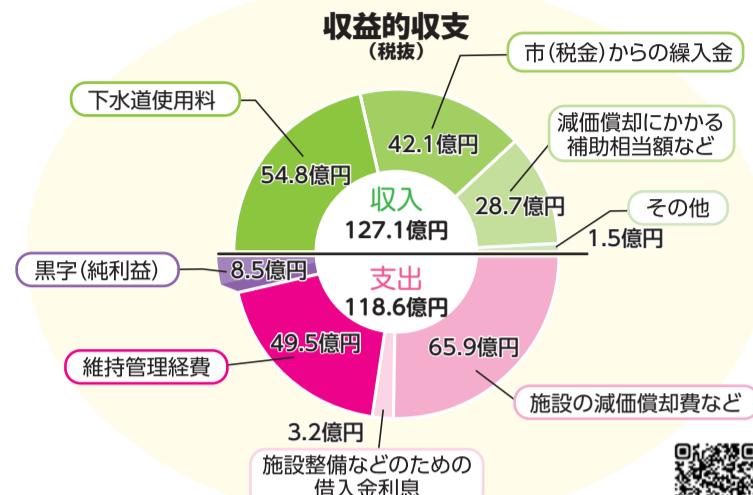


下水道



▲令和6年度決算の概要

この記事に関するお問い合わせは 財務課 TEL.06-6489-7408

令和6(2024)年度 水質検査結果



水質基準(国の基準)

51項目 良好

法令で定められた水道水が備えなければならない水質の要件
例)大腸菌、カビ臭物質など

水質管理目標設定項目

26項目 良好

水質管理上、注視すべき項目など
例)有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)など

独自の調査項目

32項目 良好

そのほか浄水処理を行ううえで必要な項目
例)放射性物質など

尼崎市の水質検査は、合わせて
109項目
(全て良好)

※111種類の農薬類を1項目とする

PFOS及びPFOAについて、尼崎市ではこれまで「水質管理目標設定項目」として監視していましたが、令和8(2026)年4月1日より、国が定める「水質基準」となります。

令和2(2020)年度より尼崎市内給水栓において測定しておりますが、目標となる値(PFOSとPFOAの合計で50ng/L以下)を全て十分に下回っています。引き続き監視を行い、安全な水道水をお届けしていきます。

PFOA、PFOSの検査結果▶



この記事に関するお問い合わせは 浄水センター(神崎浄水場) TEL.06-6499-0345



▲水道情報

イベント報告



尼崎市の水道・下水道に関して令和7(2025)年度はさまざまなイベントを通じて、お客様との交流を持つことができました。

「この前も来ていたね～」などの声をかけてもらえてとても嬉しかったです。

今後もイベント出展していくので、ぜひお気軽に立ち寄りください。

この記事に関するお問い合わせは 経営企画課 TEL.06-6489-7405




上下水道の各種お問い合わせは

上下水道電話受付センター

TEL.06-6375-0002 FAX 06-6375-0124

1月5日(月曜日)より、上下水道庁舎の窓口対応は午前9時から午後5時までとなります。

- 水漏れなどの修繕について
- マンホールから污水があふれている場合など
- 名義変更のお届け
- 水道料金等のお支払い方法についてなど



【事業者の方へ】

2月2日(月曜日)より給水装置の窓口相談は、事前予約となります。



お答えします

お引越しの際は、24時間受付可能なホームページで!
わからないことは、チャットボット「あまっこ」ちゃんが教えてくれます。



ご家庭での備蓄もお忘れなく

飲料水

携帯トイレ



1人1日あたり
3リットル×3日分

×人数分
1人1日あたりの
トイレ回数×3日分
×人数分